



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



**Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios**
Gdor. Campos 133, Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/Fax (02901) 421421/329 E-mail: contactoweb@dposs.gov.ar

USHUAIA, 10 OCT 2023

VISTO, el expediente VS-53-2023 del registro de esta Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente del visto tramita la Nota Interna N° 1810/2023, emitida por el Sr. M.M.O. Gerente Operativo Técnico Comisionado a Gerencia de Explotación, donde informa que se han finalizado los trabajos del tendido de redes de la Obra: "Redes de agua y cloaca para las viviendas denominadas Judiciales de la Urbanización de Andorra, Sección O, Macizo 42, parcelas 1a hasta la 12 y Macizo 43, parcelas 1 a 10, entiendo pertinente habilitar las mismas para proceder al cobro a los usuarios de los servicios.

Que se han recibido CIENTO OCHENTA CON 00/100 (180.00) metros de cañería de PEAD, PN 10 de diámetro 75 mm, de red de agua y CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100 (176.00) metros de cañería de PVC de diámetro 160 mm de red de cloaca de la obra Redes de agua y cloaca Barrio Empleados Judiciales en Andorra, Secc. O, Macizo 43, Parcelas 1a hasta la 12 y Macizo 43, parcelas 1 a 10, de la ciudad de Ushuaia de acuerdo a lo detallado en planos por lo que se entiendo pertinente habilitar las mismas para proceder al cobro a los usuarios de los servicios.

Que las redes de agua y cloaca se encuentran ya construidas y en condiciones de habilitación en la ciudad de Ushuaia.

Que debe establecerse el plazo a otorgar a los propietarios de inmuebles frentistas, para que aun no hayan efectuado la conexión reglamentaria pertinente.

Que corresponde establecer la fecha a partir de la cual comenzará a facturarse el servicio, conforme al Tarifario Vigente.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención mediante el Informe AJU N° 254/2023.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 14° de la Ley Territorial N° 158, y su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Decreto N° 4522/19;

Por ello:

EL PRESIDENTE DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Habilitar CIENTO OCHENTA CON 00/100 (180.00) metros de cañería de PEAD, PN 10 de diámetro 75 mm, instaladas para el servicio de agua potable en la

Sección O, Macizo 42, Parcelas 1a hasta la 12 y Macizo 43, parcelas 1 a 10, de la ciudad de Ushuaia, según traza detallada en croquis adjunto como Anexo I.


ARTICULO 2°: Habilitar CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100 (176.00) metros de cañería de PVC de diámetro 160 mm de red de cloaca, instalada para el servicio de colecta de efluentes cloacales en la Sección O, Macizo 42, Parcelas 1a hasta la 12 y Macizo 43, parcelas 1 a 10, de la ciudad de Ushuaia, según traza detallada en croquis adjunto como Anexo II.

ARTICULO 3°: Establecer que los propietarios frentistas que no hayan realizado la conexión a la fecha, deberán efectuar la conexión reglamentaria en un plazo comprendido desde la emisión de la presente y hasta el 31 de Octubre de 2023, vencido dicho plazo, es decir a partir del 1 de Noviembre de 2023, se efectuara el cobro del servicio sanitario a toda parcela que a esa fecha carezca del trámite correspondiente, dando de alta los expedientes de renta, de oficio.


ARTICULO 4°: Disponer el cobro del servicio sanitario a partir del 1 de Noviembre de 2023 respecto de todos los inmuebles que no posean conexión domiciliaria a la fecha.

ARTICULO 5°: Registrar, Publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

RESOLUCION D.P.O.S.S. N° 1764 /2023

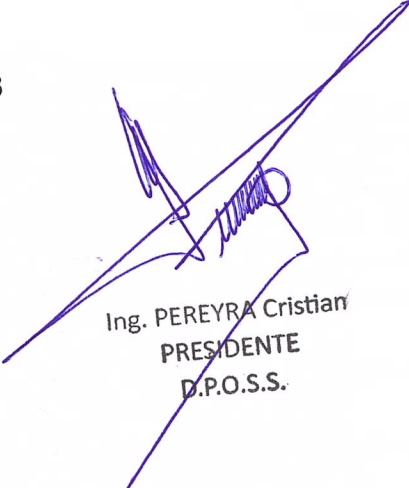

Ing. PEREYRA Cristian
PRESIDENTE
D.P.O.S.S.

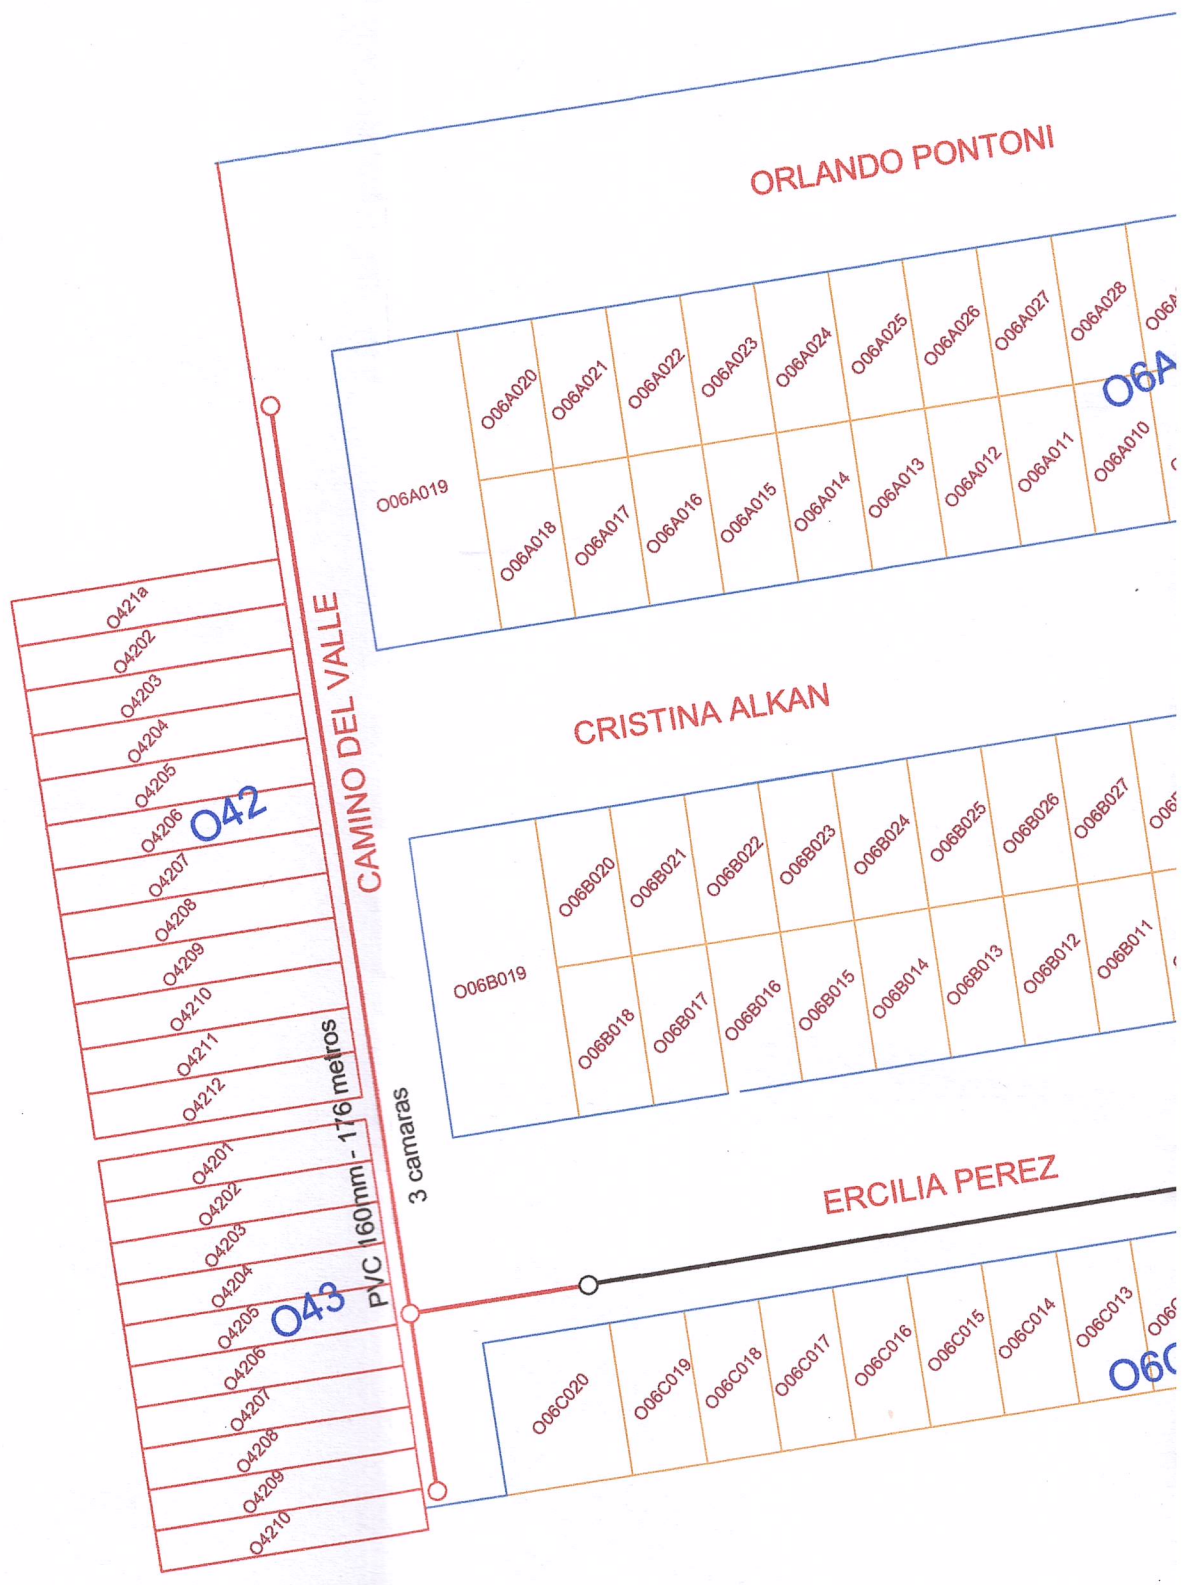

- BR 1 Boca de Registro ejecutada
- BR ex Boca de Registro preexistente
- Cañería de PVC Ø160 mm
- Cañería de PVC preexistente
- (i=0.33%) Pendiente Cañería de Cloaca
- 99.67 Cota de Intradós
- (101.42) Cota de Boca de Registro
- 1 Parcela
- 114 Macizo

	O06A030	O06A031	O06A032	O06A033	O06A034	O06A035
009	O06A008	O06A007	O06A006	O06A005	O06A004	O06A003

	O06B029	O06B030	O06B031	O06B032	O06B033	O06B034
010	O06B009	O06B008	O06B007	O06B006	O06B005	O06B004

	O06C011	O06C010	O06C009	O06C008	O06C007	O06C006
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------


Ing. PEREYRA Cristian
PRESIDENTE









BRA: **Redes de Agua y Cloaca B° Empleados Judiciales en Andorra**



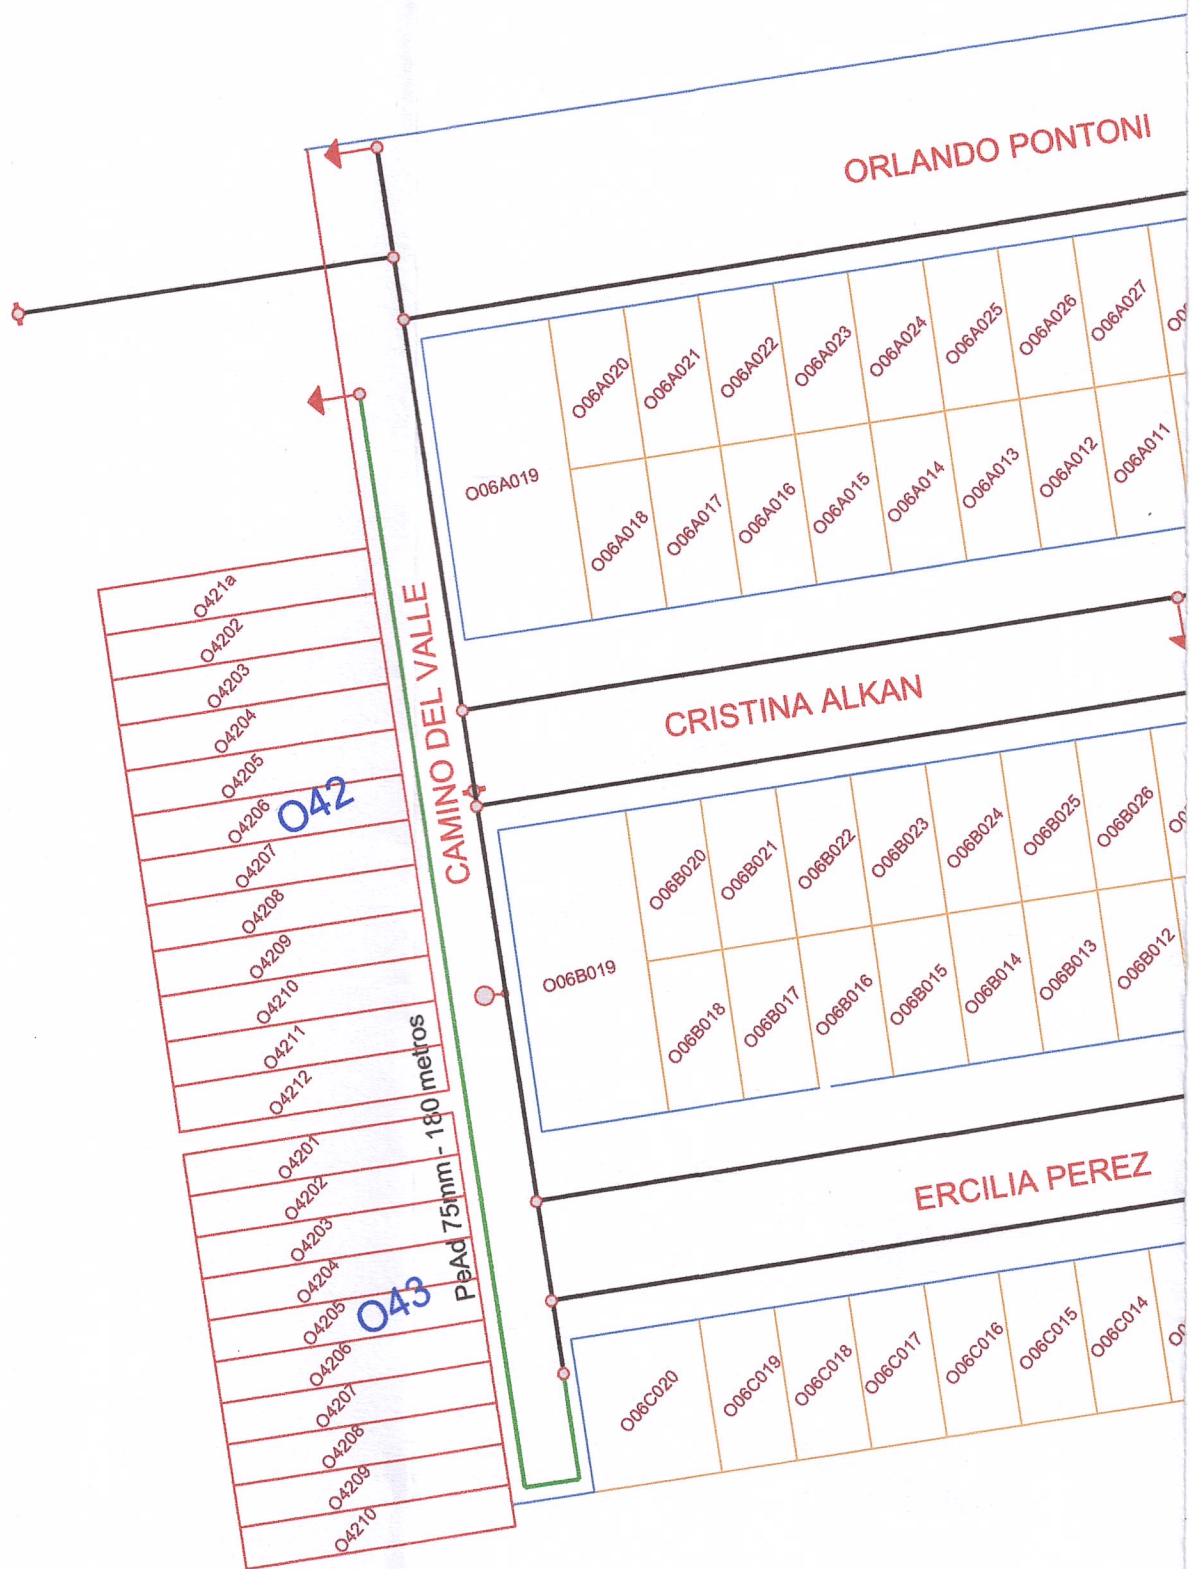
PLANO S.S.

Habilitación de Red de Cloaca

	Fecha	Agosto 2023	ESCALA	s/e	PLANO Nº	HRC 08-2023
	Dibujó	Ing. M. Obreque			Anexo I Resolución Nº 1764/23	
	Controló	Ing. M. Obreque				



- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------|
|  | Cañería PEAD Ø75 mm ejecutada |  | Parcela |
|  | Cañería PEAD preexistente |  | Macizo |
|  | Tapón PEAD |  | Nodos |
|  | Válvulas | | |
|  | Hidrante | | |

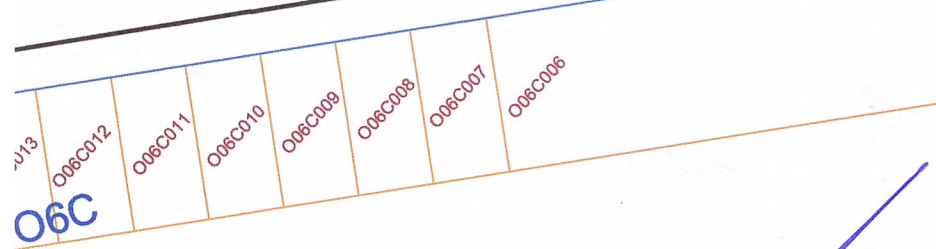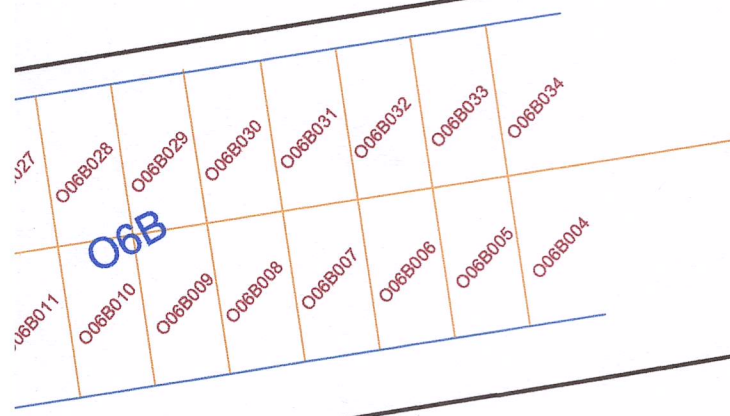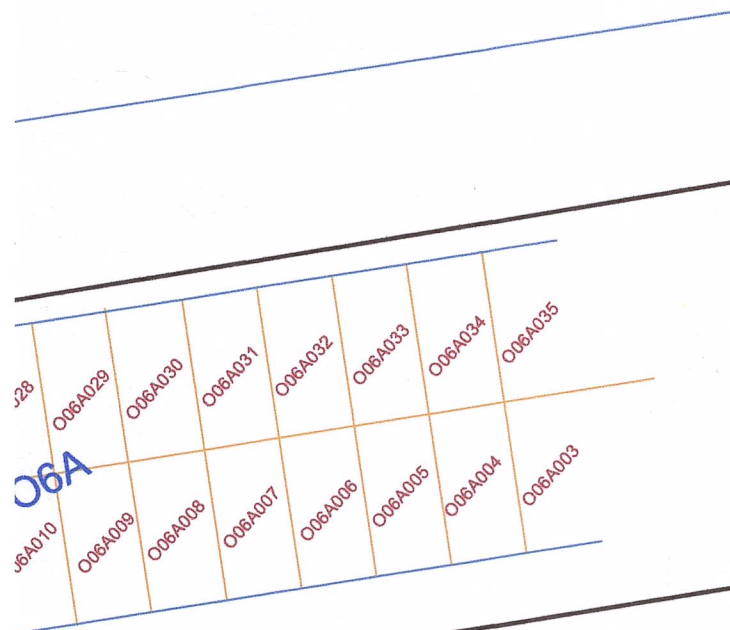

[Handwritten Signature]
 Ing. Cristian PEREYRA
 Presidente
 D.P.O.S.S.

[Handwritten Initials]

OBJETO:
 Redes de Agua y Cloaca Bº Empleados Judiciales en Andorra

PLANO:
Habilitación de Red de Agua

Fecha	Agosto 2023	ESCALA	s/e	PLANO Nº	HRC 08-2023
Dibujó	Ing. M. Obreque	Anexo I Resolución Nº 1764 /23			
Controló	Ing. M. Obreque				