

Nº32, Plas 1 hasta la 14; Mz Nº33, Plas 1 hasta la 7; Mz Nº36, Plas 1 hasta la 9; Mz Nº37, Plas 1 hasta la 6 y de la 8 hasta la 20; Mz Nº38, Plas 1 hasta la 3; Mz Nº39, Plas 1 hasta la 15; Mz Nº40, Plas 1 hasta la 8; Mz Nº41, Plas 1 hasta la 10, en la de la ciudad de Ushuaia, según traza detallada en croquis adjunto como Anexo I.

**ARTICULO 2º:** Habilitar, TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 13/100 (3148.13) metros de cañería de PVC de diámetro 160 mm, instalada para el servicio de colecta de efluentes cloacales, en la Sección O, Macizos (de nomenclatura provisoria) Mz Nº21, Plas 1 hasta la 5, Mz Nº22, Plas 5 hasta la 32; Mz Nº23, Plas 1 y 3 hasta la 41; Mz Nº24, Plas 1 hasta la 23; Mz Nº31, Plas 1 hasta la 4; Mz Nº32, Plas 1 hasta la 14; Mz Nº33, Plas 1 hasta la 7; Mz Nº36, Plas 1 hasta la 9; Mz Nº37, Plas 1 hasta la 6 y de la 8 hasta la 20; Mz Nº38, Plas 1 hasta la 3; Mz Nº39, Plas 1 hasta la 15; Mz Nº40, Plas 1 hasta la 8; Mz Nº41, Plas 1 hasta la 10, de la ciudad de Ushuaia, según traza detallada en croquis adjunto como Anexo II.

**ARTICULO 3º:** Establecer que los propietarios frentistas que no hayan realizado la conexión a la fecha, deberán efectuar la conexión reglamentaria en un plazo comprendido desde la emisión de la presente y hasta el 29 de Febrero de 2024, vencido dicho plazo, es decir a partir del 1 de Marzo de 2024, se efectuará el cobro del servicio sanitario a toda parcela que a esa fecha carezca del trámite correspondiente, dando de alta los expedientes de renta, de oficio.

**ARTICULO 4º:** Disponer el cobro del servicio sanitario a partir del 1 de Marzo de 2024 respecto de todos los inmuebles que no posean conexión domiciliaria a la fecha.

**ARTICULO 5º:** Registrar, Publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

RESOLUCION D.P.O.S.S. Nº .....<sup>246</sup>...../2024

Sebastián Gerardo Medina  
Vicepresidente  
B.P.O.S.S.



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina



**Dirección Provincial de  
Obras y Servicios Sanitarios**

Gdor. Campos 133, Ushuaia, Tierra del Fuego  
Tel/ Fax (02901) 421421/329 E-mail: contactoweb@dposs.gov.ar

USHUAIA, 22 FEB 2024

**VISTO**, el expediente VS-80-2023 del registro de esta Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el expediente del visto tramita la Nota Interna N° 2788/2023, emitida por la Ing. Jefe de Departamento Inspección de Obras, donde informa que, habiéndose realizado la recepción provisoria de las redes de agua y cloaca de la Obra: "REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE, ANTIGUOS LEÑADORES Y LAS REINAS - USHUAIA-TDF", que se enmarcan en la obra antes mencionada, por lo que entiende pertinente habilitar las mismas para proceder al cobro a los usuarios de los servicios.

Que se han realizado TRES MIL CIENTO CUATRO CON 00/100 (3104,00) metros de cañería de PEAD, PN 10 de diámetro 90 mm, de red de agua y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 13/100 (3148.13) metros de cañería de PVC de diámetro 160 mm, instalada para el servicio de colecta de efluentes cloacales, en la Sección O, Macizos (de nomenclatura provisoria) Mz N°21, Plas 1 hasta la 5, Mz N°22, Plas 1, 5 hasta la 32; Mz N°23, Plas 1 y 3 hasta la 41; Mz N°24, Plas 1 hasta la 23; Mz N°31, Plas 1 hasta la 4; Mz N°32, Plas 1 hasta la 14; Mz N°33, Plas 1 hasta la 7; Mz N°36, Plas 1 hasta la 9; Mz N°37, Plas 1 hasta la 6 y de la 8 hasta la 20; Mz N°38, Plas 1 hasta la 3; Mz N°39, Plas 1 hasta la 15; Mz N°40, Plas 1 hasta la 8; Mz N°41, Plas 1 hasta la 10, de la ciudad de Ushuaia, según traza detallada en croquis adjuntos como Anexo I y Anexo II.

Que las redes de agua y cloaca se encuentran ya construidas y en condiciones de habilitación en la ciudad de Ushuaia.

Que debe establecerse el plazo a otorgar a los propietarios de inmuebles frentistas, que aún no hayan efectuado la conexión reglamentaria pertinente.

Que corresponde establecer la fecha a partir de la cual comenzará a facturarse el servicio, conforme al Tarifario Vigente.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención mediante el Informe AJU N° 23/2024.


Que mediante resolución DPOSS N° 226/2023 el Sr Presidente comunica su ausencia por lo que queda habilitada la facultad del suscripto para dictar el presente acto administrativo, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 16° Inciso 2) de la Ley Territorial N° 158, y su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Decreto N° 3145/23;  
Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE  
LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS  
RESUELVE:






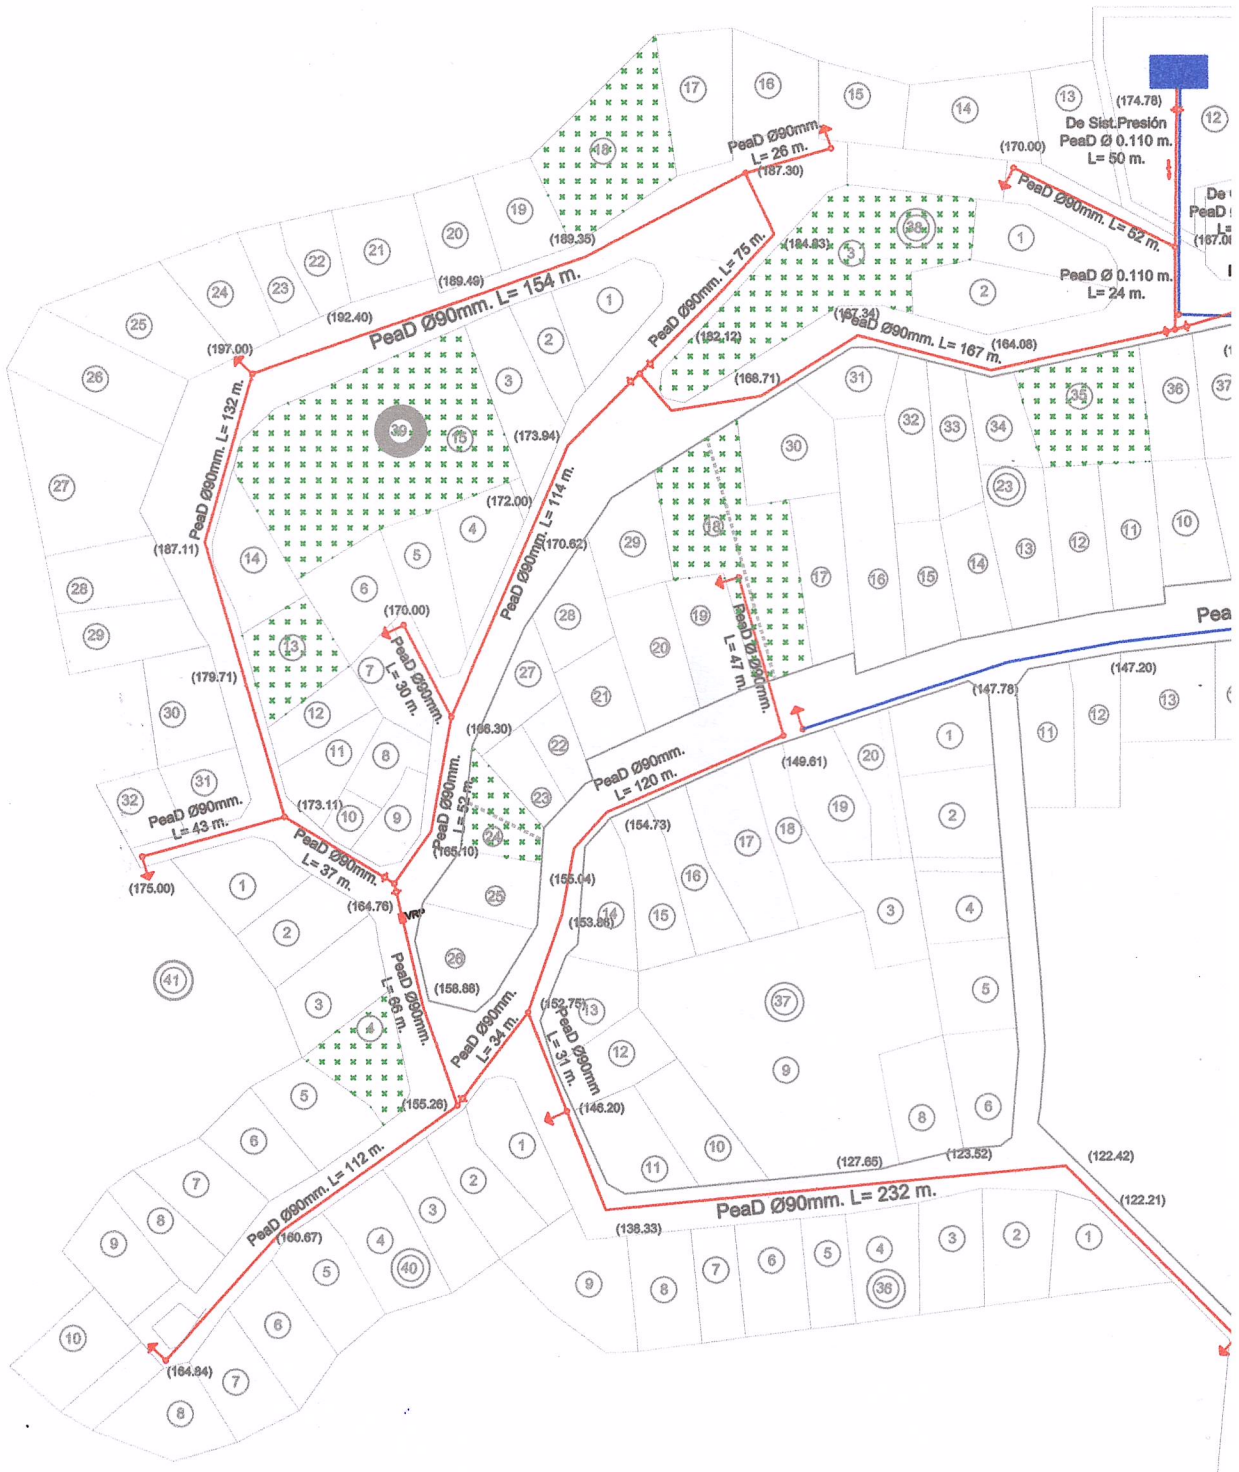



**ARTICULO 1°:** Habilitar, TRES MIL CIENTO CUATRO CON 00/100 (3104,00) metros de cañería de PEAD, PN 10 de diámetro 90 mm, de red de agua, en la Sección O, Macizos (de nomenclatura provisoria) Mz N°21, Plas 1 hasta la 5, Mz N°22, Plas 5 hasta la 32; Mz N°23, Plas 1 y 3 hasta la 41; Mz N°24, Plas 1 hasta la 23; Mz N°31, Plas 1 hasta la 4; Mz


*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"*





**REFERENCIAS:**

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  Cañería de agua PEAD (Alim desde Cisterna).         |  Hidrante a Resorte 75 mm. Colocado. |  Válvula de Aire Cc           |
|  Cañería de agua PEAD (Alim desde Sist. de Presión). |  Válvula Esclusa p/ PEAD Colocada.   |  L=83,4 m Longitud de la Cañ  |
|  Tapón PEAD Colocado.                                |  Empalme a Red Existente.            |  Ø 0,090 m Diámetro de la Cañ |

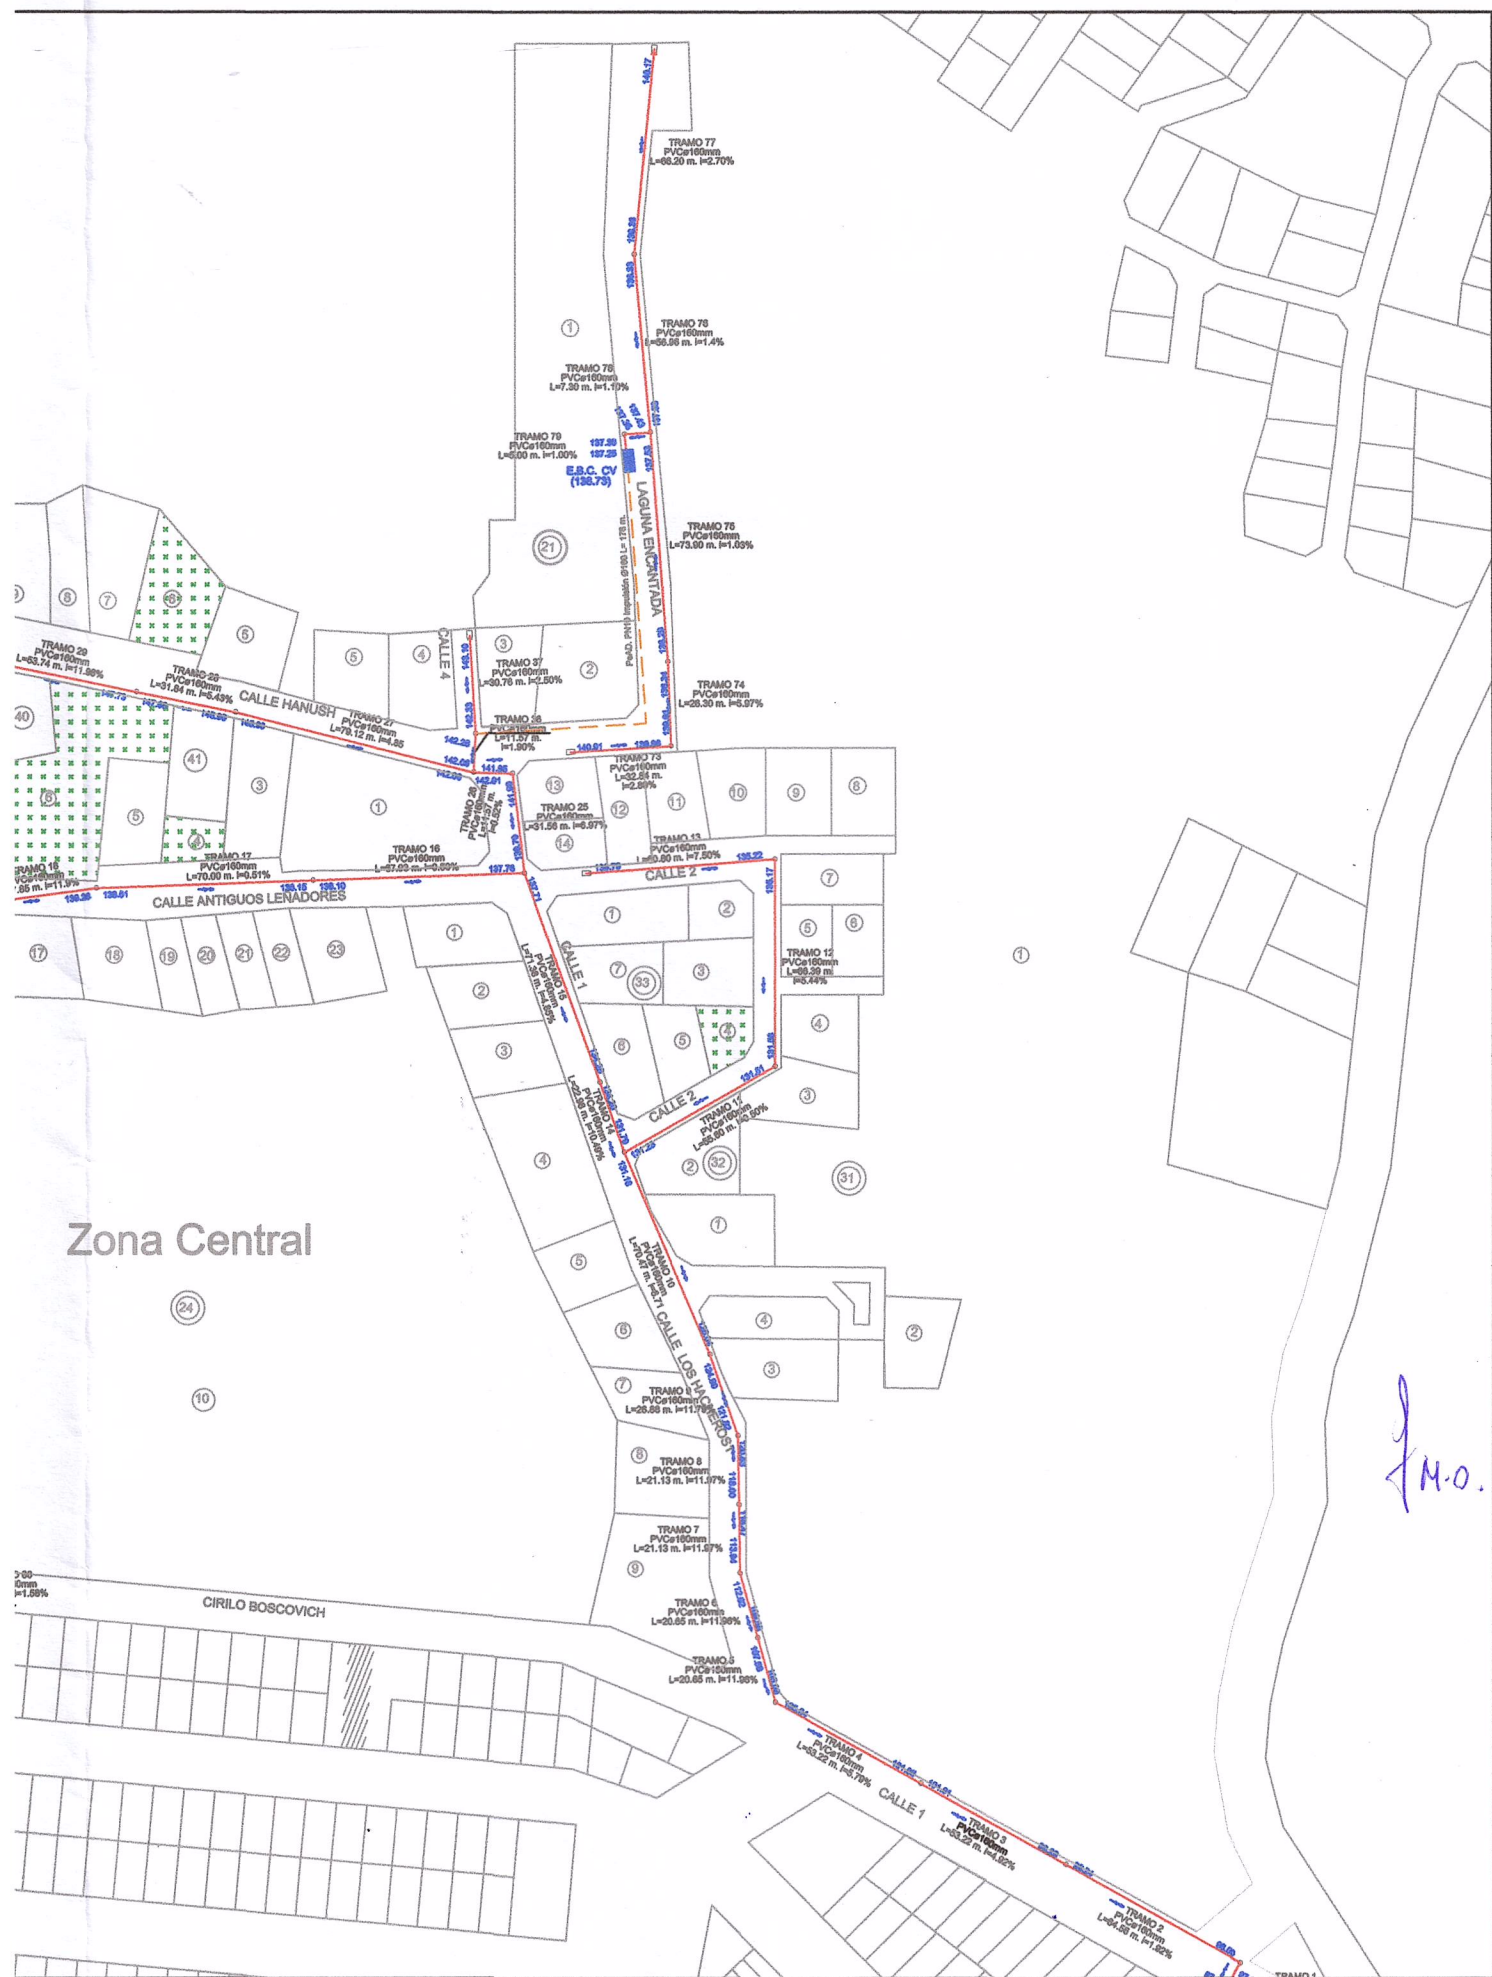

Zona Central

M.O.

- E.B.C. Cuesta del Valle.
- 23.45 Cota Intrados Cañería.
- Sentido escurrimiento Colector.

Nombre de Boca Registro Cloaca Instalada  
 Coordenada X (Este)  
 Coordenada Y (Norte)  
 Cota de terreno natural/calle.

OBRA:		Redes de Agua y Cloaca Barrios: Cuesta del Valle, Antiguos Leñadores, Las Reinas Uahualá- Tierra del Fuego		PLANO:		Habilitación Red de Cloaca	
Fecha	Enero 2024	ESCALA	s/e	PLANO Nº	HRC 01-2024		
Dibujó	Arq. Castagnet	RESOLUCIÓN	ANEXO II 246 Nº		/24		
Controló	Ing. M. Obregón						



**REFERENCIAS**

- Cañería Cloacal PVCØ11
- - - Cañería Cloaca Existente
- BR Boca Registro Cloaca In